


ULOŽENÍ TRUB PP A PVC

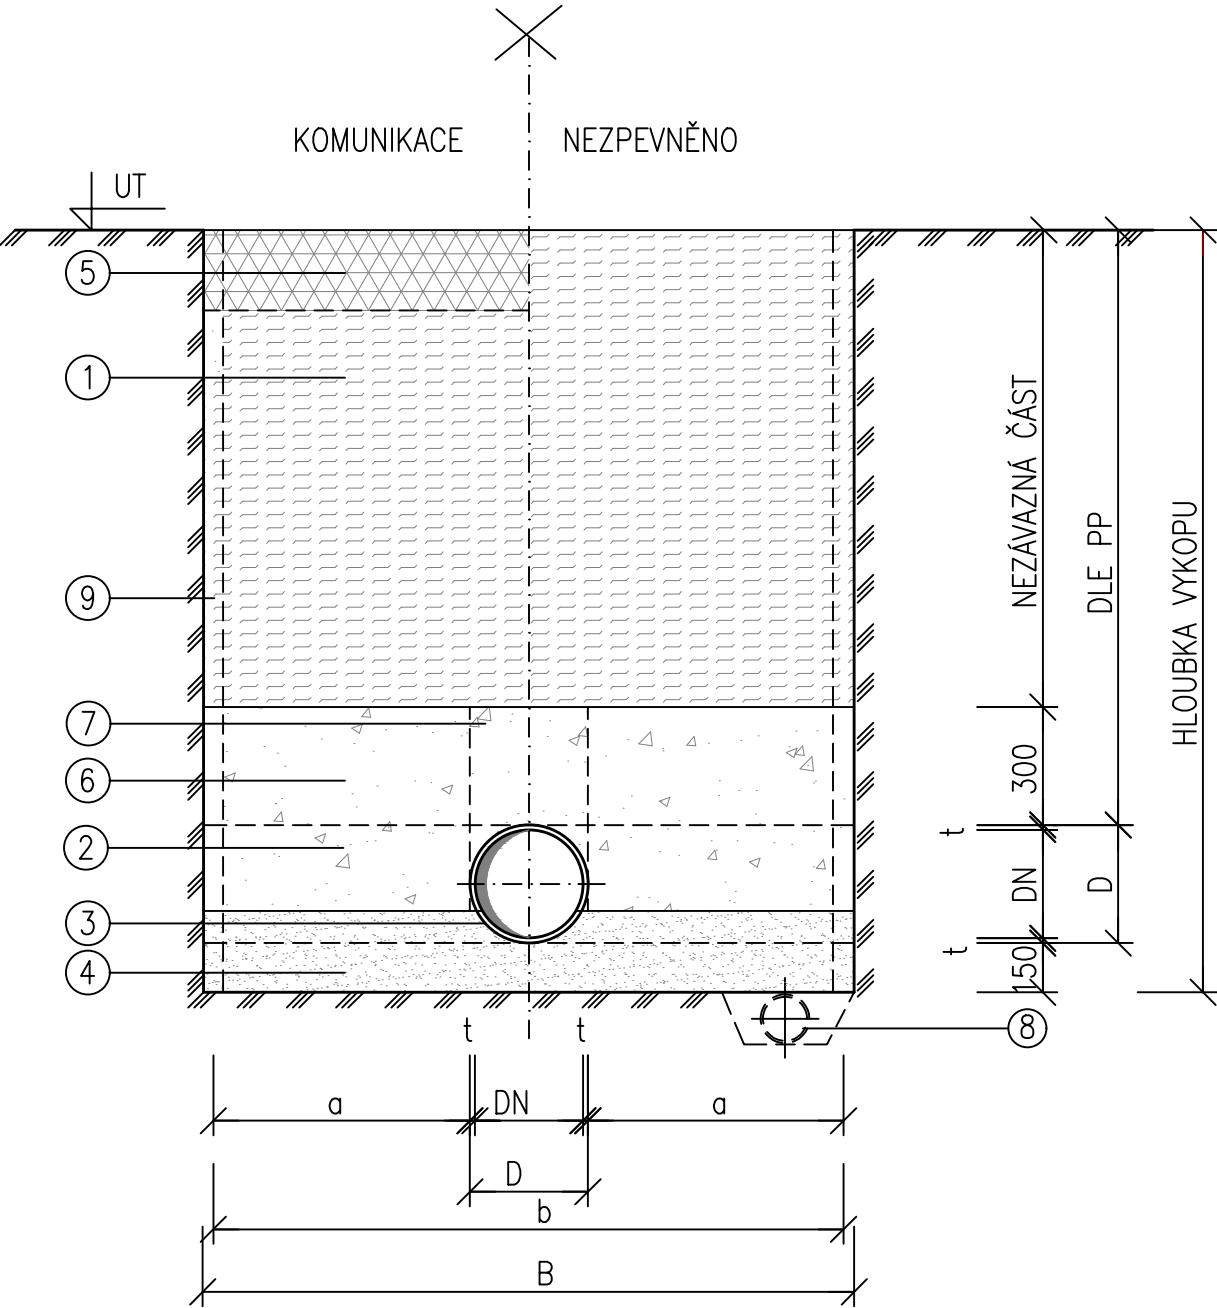

LEGENDA:

- 1 – ZÁSYP TŘÍDĚNOU ZEMINOU, V KOMUNIKACI HUTNĚNÝ RECYKLÁT, ŠTĚRKOPÍSEK HUTNĚNO MIN. NA 95%PS MIMO VOZOVKU, VE VOZOVCE 95–100%PS
- 2 – HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP
- 3 – TROUBA PP; PVC
- 4 – PÍSKOVÝ PODSYP – TVAROVĚ PŘIZPŮSOBENÝ
- 5 – POVRCH DLE SITUACE
- 6 – ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP – HUTNIT PO VRSTVÁCH MIN.95%PS
- 7 – NAD TROUBOU NEHUTNIT
- 8 – DRÉN PE110(V PŘÍPADĚ SPODNÍ VODY)
- 9 – PAŽENÍ DLE GEOLOGIE

TABULKA ROZMĚRŮ

DN [mm]	d [mm]	b [m] ,H<1,75m	b [m] ,H=1,75–4m	a [m]
100	110	0,80	0,90	DLE "b"
125	140	0,80	0,90	DLE "b"
150	160	0,80	0,90	DLE "b"
200	225	0,80	0,90	DLE "b"
250	275	0,90	1,00	DLE "b"
300	315	0,90	1,00	DLE "b"
400	420	1,15	1,15	DLE "b"

POZN.: ŠÍŘKU VÝKOPU "B" JE NUTNO ZVĚTŠIT O MIN.100mm NA PAŽENÍ.
ŠÍŘKA VÝKOPU DLE ČSN EN 1610

HIP	ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	ING.JIŘÍ MACHOVEC PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ VENHUDOVA 31, 613 00 BRNO IČO: 724 00 935 TEL.:515546053 mjprojekt@technic.cz http://www.mjprojekt.eu http://www.mjprojekt.technic.cz	
ING.ARCH. VANĚK	ING.MACHOVEC sr.	ING.MACHOVEC jr.	ING.MACHOVEC jr.		
		<i>Machovec</i>	<i>Machovec</i>		
MÍSTO AKCE: PARC.Č. 3026/1, 3026/2, 313, 2104/3, 478, K.Ú. STRÁŽNÉ					
INVESTOR: OBEC STRÁŽNÉ, STRÁŽNÉ 129, 543 52 STRÁŽNÉ					
AKCE:				FORMÁT	2A4
DŮM PRO SENIORY, STRÁŽNÉ Č.P.114				DATUM	12/2019
				ÚČEL	DUR+DSP
				Č.ZAKÁZKY	27–2019
ČÁST: D.1.4 – TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB PROFESE: D.1.4.A – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				ARCH.Č.	27–2019
PŘÍLOHA:				MĚŘITKO	VÝKRES Č.
ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO PLASTOVÉHO POTRUBÍ				-	04

Tento výkres používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zák.). Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazené jsou majetkem autora . ©
Bez souhlasu autora není možné tuto dokumentaci kopírovat a ani nijak veřejně rozšiřovat.